



# 广州市净水有限公司高溪分公司

## 高溪分公司水质检测站

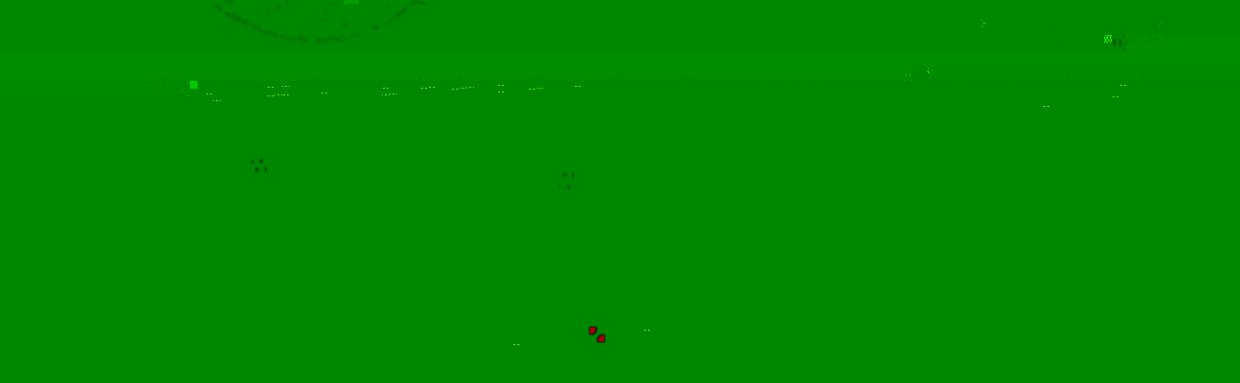

站名	站址	站址坐标	站址高程	站址面积	站址性质	站址用途	站址现状	站址备注
高溪分公司水质检测站	高溪分公司水质检测站	113°59'00.00"E, 23°05'00.00"N	10.00m	1000.00m <sup>2</sup>	工业用地	水质检测	现状为空地	

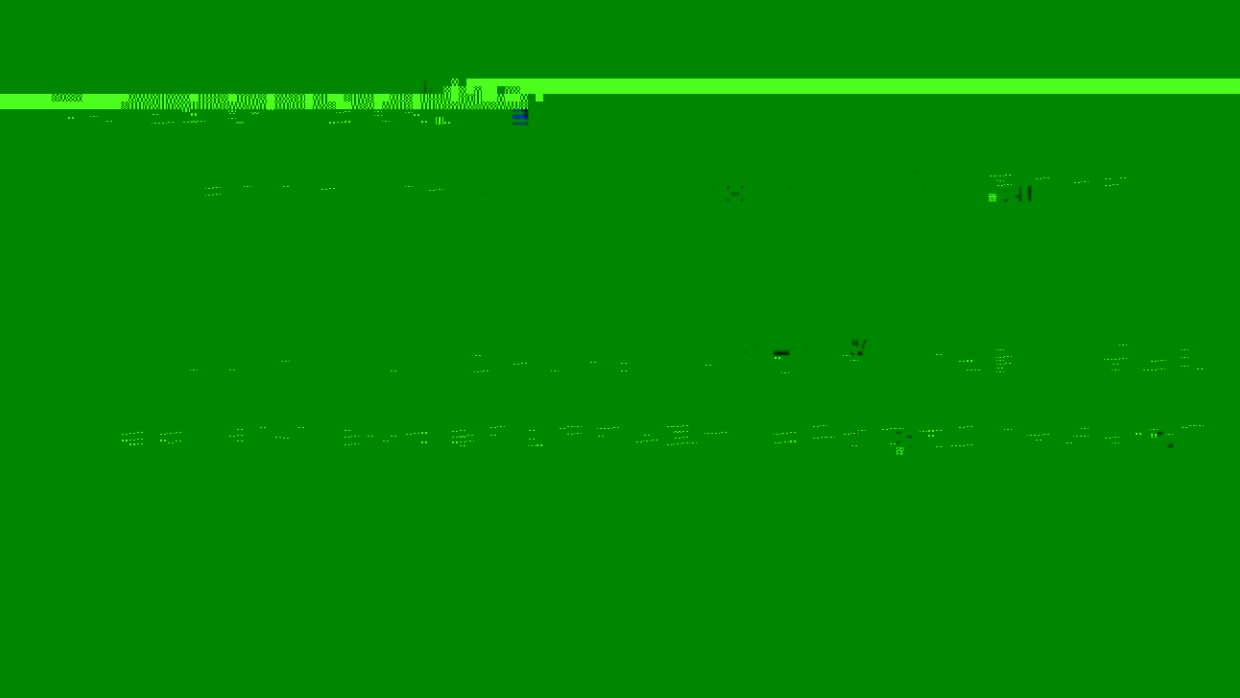



(五) 危险废物贮存设施建设按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2003)及《危险废物填埋污染控制标准》(GB 18598-2001)等标准要求执行。

## 五、管理制度执行情况

(一) 危险废物转移审批制度: 转移危险废物均由环保部门批准, 并由符合资质的第三方单位开展。

(二) 危险废物转移联单制度: 按照《危险废物转移联单管理办法》(GB 18597-2003)及《危险废物转移联单管理办法》(GB 18598-2001)等要求执行。